



**ACION.**

**BORNES**


**LIGAÇÃO EXTERNA**

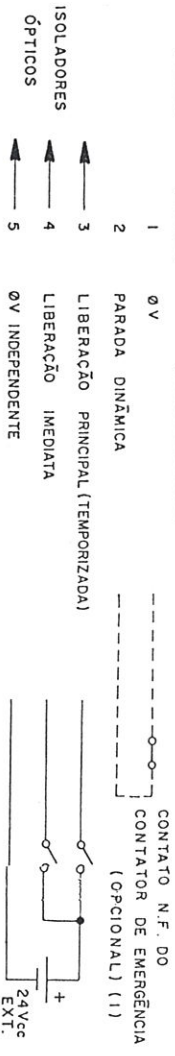

**AJUSTES**

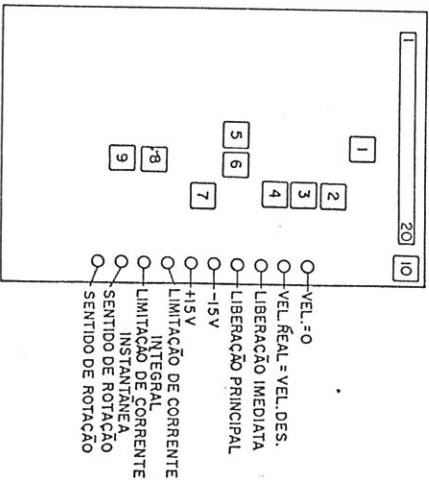


**BORNES DE FORÇA**

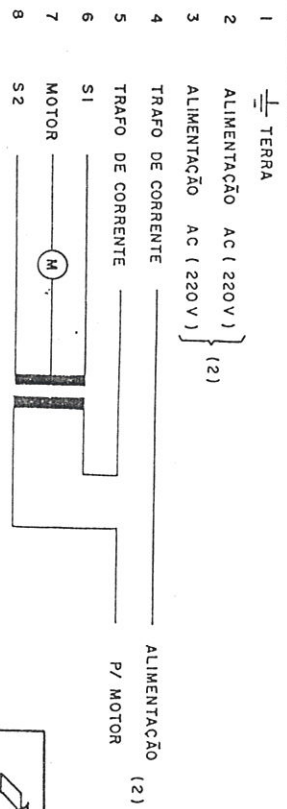

**IMPORTANTE**

1- QUANDO FOR USADA PARADA DINÂMICA A ALIMENTAÇÃO DO MOTOR (PRIMÁRIO) DEVE SER CORTADA POR UM CONTATO NA DO CONTATOR DE EMERGÊNCIA.


2- A ALIMENTAÇÃO AC (BORNES 2 E 3) TEM QUE ESTAR EM FASE COM A ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. CASO CONTRÁRIO O ACIONAMENTO PODERÁ SER DANIFICADO.




ELABORADO	ROBERTO	15-01-88	A. C. C. DESCRIÇÃO
APROVADO			DE LIGAÇÕES E
LIBERADO			AJUSTES.
NOME		DATA	ESC.: S/E
			Nº 10.220

*Modelo*

*Novo*

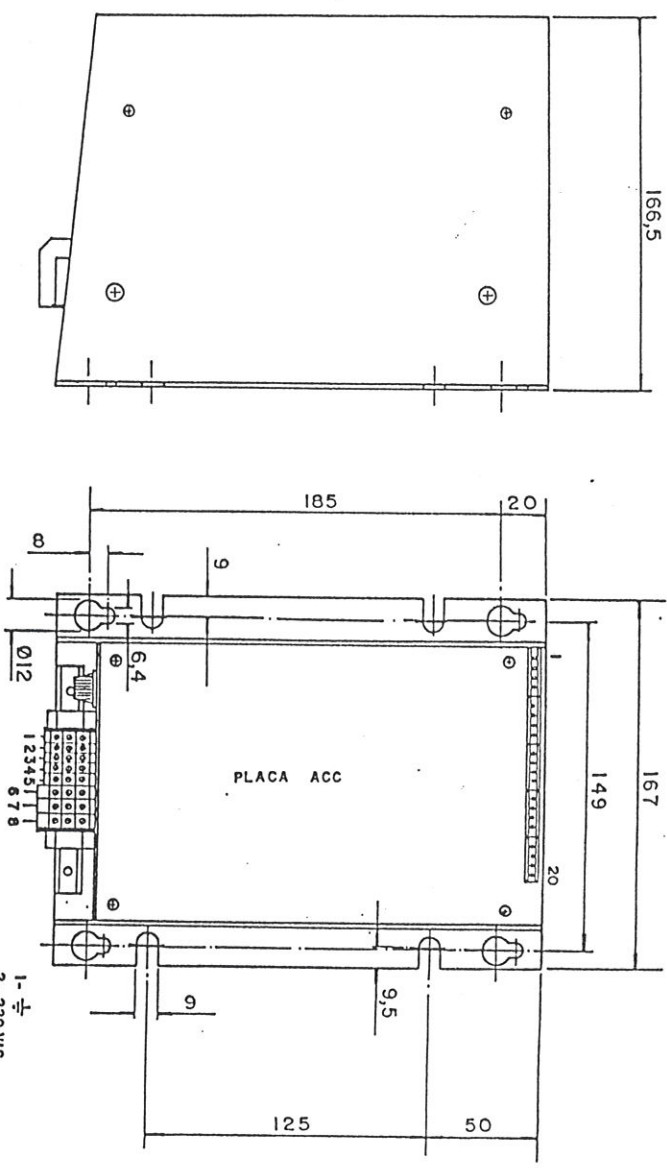

- 1 - 1/2"
- 2 - 220 VAC
- 3 - 220 VAC
- 4 - TC
- 5 - TC
- 6 - S1 (TRAFO)
- 7 - MOTOR
- 8 - S2 (TRAFO)

POS.	NÚMERO	DENOMINAÇÃO	QTDE
<div>  <b>MCS Engenharia Ltda.</b> </div>			
DESENHO Roberto		16.05.89	
VISTO	MATERIAL		TOL. GERAL
APROVADO			Nº 5.414
ESCALA 1:2		DIMENSÕES ACC C5	
REF.	MODIF.	T.S.	T.T.
			REVISÃO: